

Приложение №1 к Дефектной ведомости №59 от 07.09.2015г.

Армирование плиты П1 3200мм х 1200мм


Плита покрытия П1
М 1:20

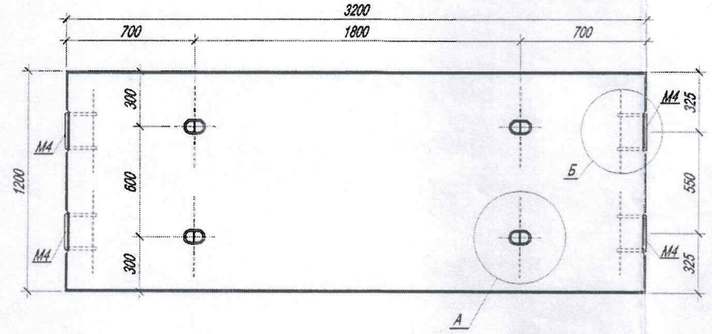


План
М1:20

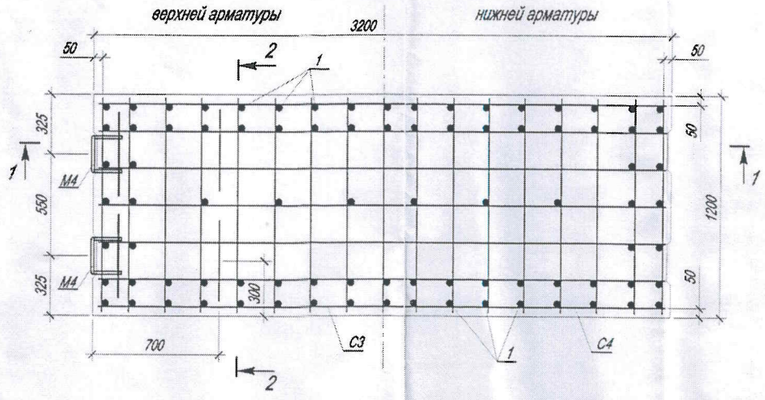


Узел Б
М 1:5

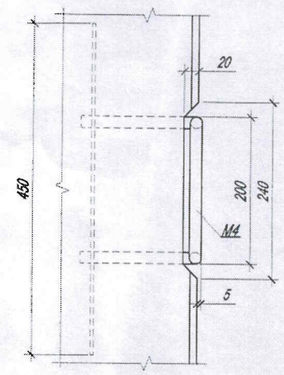


1-1
М 1:10

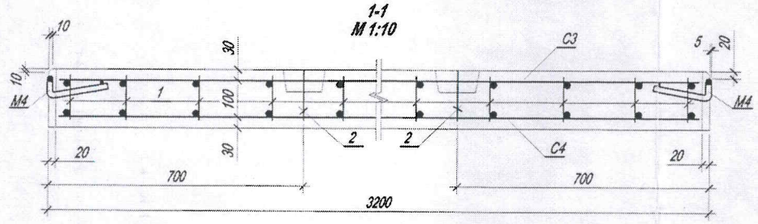


2-2
М 1:10

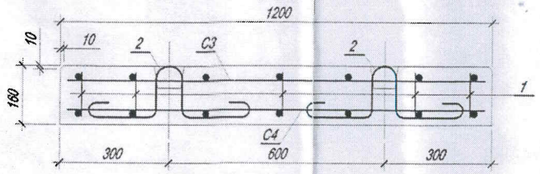

Узел А
М 1:10

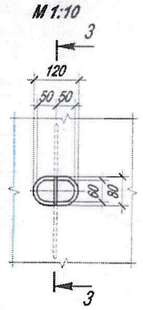

3-3
М 1:10



Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные						Изделия закладные					
	Арматура класса A-III (A400) ГОСТ 5781-82*			Арматура класса A-I (A240) ГОСТ 5781-82*		Всего	Арматура класса A-I (A240) ГОСТ 5781-82*			Проволока класса Вр 1 ГОСТ 6727-80*		Всего
	Ø16	Ø12	итого	Ø12	итого		Ø18	Ø12	итого	Ø 5	итого	
П1	65.83	37.04	102.87	9.46	9.46	112.33	5.84	2.96	8.80	0.28	0.28	9.08

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Приме-чание
		Сборочные единицы			
С3	34/06-АС.И-С3,С4	Сетка С3	1	37.04	
С4	34/06-АС.И-С3,С4	Сетка С4	1	65.83	
М4	ГОСТ 25912.4-91	Изделие закладное М4	4	1.53	
		Детали			
1		12-А-I (А240) ГОСТ 5781-82* L=120	86	0.11	
2		12-А-I (А240) ГОСТ 5781-82* L=830	4	0.74	
		Материалы			
		Бетон тяжелый В30 F100 W4 по ГОСТ 26633-91*	0.61		м³

1. Технические требования к изделию по СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ 10922-90;
2. Арматурные стержни в местах пересечений приварить швом К3-Рр в соответствие с ГОСТ 14098-91.

Инв. № 32181

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Нач.отд.	Висенте				08.06
Н. контр.	Белый				08.06
Проверил	Меренов				08.06
Выполнил	Краснов				08.06

34/06-АС.И-П1

Плита покрытия П1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1585 кг	
лист 1	листов 1	

ООО "НОВОМОРНИИПРОЕКТ"

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 32181